

Zakopane, 5.05.2017 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na „Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w POMPOWNI GEOTERMALNEJ w Białym Dunajcu” – postępowanie nr 37/2017

dot: wyjaśnienie do zapytań z dnia 4.05.2017 r. dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w POMPOWNI GEOTERMALNEJ w Białym Dunajcu” – postępowanie nr 37/2017

Informuję, że w dniu 4.05.2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły mailem zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawę, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji powyższego zadania do 145 dni od dnia podpisania umowy? Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z długiego okresu oczekiwania na filtry ok. 112 dni.

Odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy. Uwaga: Termin liczony jest w dniach roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w zakres zadania wchodzi dostawa armatury rozdzielającej Dn 300 na kolektorach tłocznych?

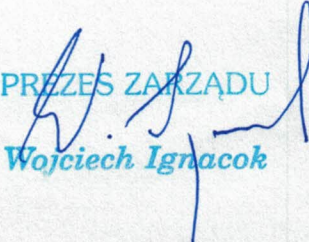
Odp. Tak.

3. Czy granicą wykonania prac obejmującą wymianę rurociągów po stronie tłocznej jest kołnierz istniejącego przepływomierza PP1 ?

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu bezpieczeństwa którego częściowe otwarcie następuje przy ciśnieniu 57 bar?

Odp. Nie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu bezpieczeństwa, którego częściowe otwarcie następuje przy ciśnieniu 62 bar.


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Ignacok